

FERRO®

GM2F-**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

MONTÁŽ A NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽ A NÁVOD K OBSLUHE

ASSEMBLY AND MANUAL INSTRUCTIONS

INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MONTAJ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

PL

CZ

SK


EN

RO

RU

HU

BG

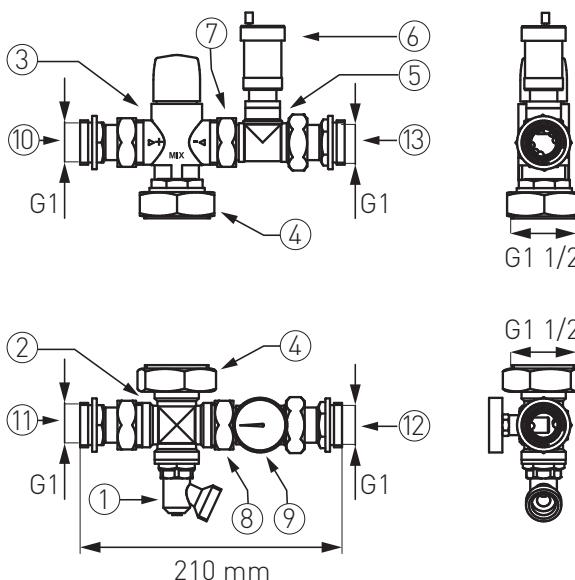

1

PL	CZ	SK	EN	RO	RU	HU	BG
1	Zawór spustowy	Vypouštěcí ventil	Vypúšťací ventil	Drain valve	Robinet golire 1/2"	Спускной клапан	Töltő-ürítő szelep
2	Złączka mosiężna	Mosazná armatura	Mosadzná armatúra	Brass coupling	Racord teu din alamă 1"	При соединитель латунный	Réz összekötőtőlön
3	Zawór termostatyczny	Termostatiký ventil	Termostatický ventil	Thermostatic valve	Vană de amestec termostatată	Термостатичекий клапан	Месингова муфа
4	Śrubunek pompy	Připojení čerpadla	Pripojenie čerpadla	Pump fitting	Racord olandez pompă 1 1/4"	Под соединительная муфта насоса	Szivattyú hollander
5	Złączka mosiężna	Mosazný nátrubek	Mosadzný nátrubok	Brass coupling	Racord teu din alamă 1" x 3/8" x 1"	При соединитель латунный	Réz összekötőtőlön
6	Odpowietrznik	Odvzdušňovaci ventil	Odvzdušňovací ventil	Vent	Aerisitor automat 3/8"	Воздухоотводчик	Légtelenítő szelép
7	Złączka mosiężna	Mosazná spojka	Mosadzná spojka	Brass connector	Racord olandez din alamă 1"	Латунный соединитель	Réz csatlakozó hollander
8	Złączka mosiężna	Mosazný nátrubek	Mosadzný nátrubok	Brass coupling	Racord olandez din alamă 1"	При соединитель латунный	Réz összekötőtőlön
9	Termometr tarcowy	Teplomer	Teplomer	Thermometer	Termometru	Термометр дисковый	Hőmérő
10	Śrubunek przyłączeniowy 1" [zasilanie gorącego czynnika grzewczego z kotła]	Spojovací šroubení 1" [dotávka vytápěcího média z kotle]	Spojovacie šrobenie 1" [dodávka výkurovacieho média z kotla]	Connection screw 1" [supply hot heating medium from the boiler]	Racord din alama 1" [agent termic tur de la sursa de caldura]	Под соединительная муфта 1" [питание горячего обогревающего вещества от котла]	Csatlakozó csavar 1" [Подаване на гореща отопителна среда от бойлера]
11	Śrubunek przyłączeniowy 1" [powrót zimnego czynnika grzewczego do kotła]	Spojovací šroubení 1" [návrat studeného média do kotle]	Spojovacie šrobenie 1" [návrat studeného média do kotla]	Connection screw 1" [return cold heating medium to the boiler]	Racord din alama 1" [agent termic return catre sursa de caldura]	Под соединительная муфта 1" [возврат холодного обогревающего вещества в котел]	Csatlakozó csavar 1" [върща студената отопителна среда към бойлера]
12	Śrubunek przyłączeniowy 1" [zasilanie układu podłogowego]	Spojovací šroubení 1" [napájajíc podlahový systém]	Spojovacie šrobenie 1" [napájajaci podlahový system]	Connection screw 1" [power floor system]	Racord din alama 1" [tur agent termic incalzire in pardoseala]	Под соединительная муфта 1" [питание половой системы]	Csatlakozó csavar 1" [захранив на подовата система]
13	Śrubunek przyłączeniowy 1" [powrót układu podłogowego]	Spojovací šroubení 1" [vratný podlahový systém]	Spojovacie šrobenie 1" [vratny podlahový systém]	Connection screw 1" [return floor system]	Racord din alama 1" [retur agent termic incalzire in pardoseala]	Под соединительная муфта 1" [возврат половой системы]	Csatlakozó csavar 1" [разтоварване на подовата система]

PL

Grupa pompowa dwufunkcyjna z zaworem termostatycznym 3-drogowym 20-40°C

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie statyczne (PN)	0,4 MPa [4 bar]
Maksymalne ciśnienie dynamiczne pracy	0,3 MPa [3 bar]
Zakres regulacji temperatury czynnika	20-40°C
Dokładność regulacji	± 3°C
Współczynnik przepływu Kv	1,9 m ³ /h
Minimalny przepływ wymagany do poprawnej pracy zaworu	9 l/min.
Maksymalne dopuszczalne stężenie glikolu	50%

ZASTOSOWANIE

Grupa pompowa rozdzielacza służy do obniżenia i utrzymania żądanej temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania płaszczyznowego. Przyłącze może współpracować z rozdzielaczami przeznaczonymi do ogrzewania podłogowego iściennego. Dzięki swojej specyficznej budowie grupę pompową można, też wykorzystać do połączenia rozdzielacza podłogowego z rozdzielaczem grzejnikowym. Montaż (za pomocą tej grupy) dwóch rozdzielaczy tworzy nam jeden rozdzielacz dwufunkcyjny. Takie rozwiązanie ułatwia połączenie dwóch układów i montaż w szafce.

MONTAŻ

1. Za pomocą śrubunka przyłączeniowego [12] należy przyłączyć grupę pompową do zasilania rozdzielacza podłogowego.
2. Za pomocą śrubunka przyłączeniowego [13] należy przyłączyć grupę pompową do powrotu rozdzielacza podłogowego.
3. Za pomocą śrubunka przyłączeniowego [10] należy przyłączyć grupę pompową do zasilania gorącego czynnika grzewczego z kotła, lub rozdzielacza grzejnikowego.
4. Za pomocą śrubunka przyłączeniowego [11] należy przyłączyć grupę pompową do powrotu zimnego czynnika grzewczego do kotła, lub rozdzielacza grzejnikowego.
5. Układ z rozdzielaczem (rozdzielaczami) należy zamontować w szafce na wąskorach wyposażonych w tłumiki drgań.

URUCHOMIENIE UKŁADU

1. Napełnić układ czynnikiem grzewczym i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
 2. Uruchomić pompę cyrkulacyjną.
 3. Odwierzyć układ.
 4. Przed włączeniem pompę głównej centralnego ogrzewania należy ustawić odpowiednie przełypy na każdej pętli ogrzewania płaszczyznowego.
 5. Ustawić pokrętło natężenia na temperaturę 35°C.
 6. Uruchomić kocioł i osiągnąć temperaturę 55°C.
 7. Otworzyć zawory odcinające przed grupą pompową.
 8. Po nagrzaniu się układu podłogowego można dopasować parametry na zawór w zależności od właściwych potrzeb.
- Po uruchomieniu instalacji należy sprawdzić szczelność połączeń ciśnieniem o 50% wyższym niż ciśnienie maksymalne, przy najwyższej temperaturze.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wybór. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu, potwierzonej dowodem zakupu.
2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.
3. Karta gwarancyjna jest nieważna bez uzupełnionej daty sprzedaży, potwierdzonej pieczątką sprzedawcy.
4. Reklamacja należy zgłosić do punktu zakupu lub bezpośrednio do Producenta. Reklamacja powinna zawierać kopię dowodu zakupu, ważną kartę gwarancyjną, opis usterki oraz dane do kontaktu z Reklamującym.
5. Gdy naprawa wady nie jest możliwa, Producent może wymienić produkt na nowy lub zwrócić gotówkę, ale tylko w miejscu, w którym produkt został zakupiony.
6. Po uprzednim uzgodnieniu Reklamujący może dostarczyć na koszt Producenta, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony produkt we wskazanym miejscu.
7. W przypadku zgłoszenia usterki nie objetej gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związанныmi z przeprowadzeniem przeglądu i transportem.
8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do usunięcia wady.
9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstały w wyniku niewłaściwego przechowywania oraz nieprzestrzeganiem instrukcji montażu wyrobu przez Nabywcę,
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń wynikłych z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu,
- uszkodzeń powstałych na skutek nie sprawdzenia szczelności połączeń gwintowych po zamontowaniu,
- ponadto Nabywca traci prawo do gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia śladów ingerencji osób nieuprawnionych, jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

CZ

Čerpadlová sestava k rozdělovači s 3-cestným termostatickým směšovacím ventilem 20-40°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální statický tlak (PN)	0,4 MPa [4 bar]
Maximální dynamický pracovní tlak	0,3 MPa [3 bar]
Rozsah regulace teploty média	20-40°C
Přesnost regulace	± 3°C
Průtokový faktor Kv	1,9 m ³ /h
Minimální průtok požadovaný pro správný provoz ventilu	9 l/min
Maximální přípustná koncentrace glykuolu	50 %

POUŽITÍ

Rozvodná čerpadlová skupina slouží ke snižování a udržování požadovaného teploty vytápěcího média v systému plošného vytápění. Spojení může fungovat s rozvody určenými pro podlahové a stěnové vytápění. Díky specifické konstrukci je možné používat čerpadlovou skupinu pro spojení podlahového rozvaděče s rozvaděčem pro tepelné těleso. Sestava (ve smyslu této skupiny) dvou rozvaděčů vytváří jedno potrubí s dvojí funkcí. Toto řešení usnadňuje spojení dvou systémů a sestavy ve skříně.

MONTÁŽ

1. Připojte čerpadlovou skupinu k podlahovému rozvaděči pomocí spojovacího šroubu [12].
2. Připojte čerpadlovou skupinu k vrtnému rozdělovači podlahy pomocí spojovacího šroubu [13].
3. Použijte spojovací šroub [10] pro připojení čerpadlové skupiny pro zásobování horékohého vytápěcího média z kotle nebo rozvaděče pro topné těleso.
4. Připojte čerpadlovou skupinu k vrátce studeného média do kotle nebo trubkám topného tělesa pomocí spojovacího šroubu [11].
5. Systém s rozvaděčem (rozvaděčem) se musí namontovat do skříně na podpěrách, která je vybavena s tlumiči vibrací.

ROZBĚH SYSTÉMU

1. Napiřte systém vytápěcím médiem a zkontrolujte všechny spoje, zda neprosakují.
 2. Spusťte oběnové čerpadlo.
 3. Odvzdušněte systém.
 4. Před zapnutím hlavního čerpadla centrálního vytápění nastavte správné průtoky na každé vytápěcí smýčce.
 5. Nastavte teplotu na 35°C.
 6. Spusťte kotél a nahřívejte do teploty 55°C.
 7. Otevřete uzavírací ventily na přední části čerpadlové skupiny.
 8. Po nahřátí podlahového systému můžete upravit parametry na ventilu v závislosti na vašich potřebách.
- Po spuštění instalace zkontrolujte těsnost spojů pomocí tlaku o 50 % vyšším než je maximální tlak při nejvyšší teplotě.

ZÁRUCNÍ PODMÍNKY

1. Novaservis poskytuje 24 měsíční záruku na správnou funkci výrobku.
2. Záruční lhůta začíná dnem prodeje výrobku, podmínky záruky odpovídají platným předpisům.
3. Záruční list je neplatný bez označení data prodeje a potvrzení razitkem prodávajícího.
4. Reklamaci může zákazník uplatnit u prodejce, kde byl výrobek zakoupen nebo v servisním středisku Novaservis.
5. K reklamaci doložte platný záruční list, kopii dokladu o prodeji a popis vady výrobku.
6. Bez předložení odpovídajícího dokladu k výrobku nebude reklamace uznaná.
7. Zákazník je povinen zaslati výrobek na reklamací rádně zabalen.
8. Kupující ztrácí záruku v případě jakéhokoliv neoprávněného zášazu do konstrukce a provedení výrobku.

Záruka se nevztahuje na:

- poškození vzniklé během přepravy, v důsledku nesprávného skladování, jakož i jiná mechanická poškození;
- škody a poruchy způsobené provozem v systému se špatnou kvalitou vody, nečistotami v systému a usazeninami včetně vodního kamene,

- škody vzniklé v dôsledku používania v rozporu s určeným použitím výrobku,
- poškození zpôsobená nesprávnom instaláciu a zapojením výrobku,
- škody zpôsobené neprovedením kontroly těsnosti závitových spojov po instalaci,
- na díly podľahajúce bežnému opotrebeniu v dôsledku normálneho provozu.

prevádzky.

EN

Manifold pumping group with 3-way thermostatic mixing valve 20-40°C

TECHNICAL PARAMETERS

Maximálny statický tlak (PN)	0,4 MPa (4 bar)
Maximálny dynamický pracovný tlak	0,3 MPa (3 bar)
Rozsah regulácie teploty média	20-40°C
Presnosť regulácie	± 3°C
Prietokový faktor Kv	1,9 m ³ /h
Minimálny prietok potrebný pre správne fungovanie ventilu	9 l/min
Maximálna prípustná koncentrácia glykolu	50 %

POUŽITIE

Rozvodná čerpadlová skupina slúži k znižovaniu a udržiavaniu požadovanej teploty vykurovacieho média v systéme plôšného vykurovania. Spojenie môže fungovať s rozvodom určeným pre podlahové a stenové vykurovanie. Vďaka špecifickej konštrukcii je možné používať čerpadlovú skupinu pre spojenie podlahového rozvádzacího s rozvádzacom pre tepelné telesá. Zostava (v zmysle tejto skupiny) dvoch rozvádzacích vytvára jedno potrubie s dvojoucou funkciou. Toto riešenie ulahčuje spojenie dvoch systémov a zostavy v skriní.

MONTÁŽ

1. Pripojte čerpadlovú skupinu k podlahovému rozvádzacu pomocou spojovacej skrutky [12].
2. Pripojte čerpadlovú skupinu k vrchnému rozdeleniu podlahy pomocou spojovacej skrutky [13].
3. Použite spojovaciu skrutku [10] pre pripojenie čerpadlovej skupiny pre zásobovanie horúceho vykurovacieho média z kotla alebo rozvádzáčka pre vykurovanie telesa.
4. Pripojte čerpadlovú skupinu k spatočke studeneho média do kotla alebo rúrkam vykurovacieho telesa pomocou spojovacej skrutky [11].
5. Systém so rozvádzacom (rozvádzacím) sa musí namontovať do skrine na podperách, ktorá je vybavená tlmičmi vibrácií.

ROZBEH SYSTÉMU

1. Napiťte systém vykurovacom médiom a skontrolujte všetky spoje, či nepresiekajú.
 2. Spusťte obievne čerpadlo.
 3. Odvzdušnite systém.
 4. Pred zapnutím hlavného čerpadla centrálneho vykurovania nastavte správne prietoky na každej vykurovacej služke.
 5. Nastavte teplotu na 35°C.
 6. Spusťte kotol a nahrievajte do teploty 55°C.
 7. Otvorte uzatváracie ventily na prednej časti čerpadlovej skupiny.
 8. Po nahrati podlahového systému môžete upraviť parameter na ventile v závislosti na vašich potrebách.
- Po spustení inštalačie skontrolujte tesnosť spojov pomocou tlaku o 50 % vyšším ako je maximálny tlak pri najvyššej teplote.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY

1. Nová servis poskytuje 24-mesačnú záruku na správnu funkciu výrobku.
2. Záručná lehotá začína dňom predaja výrobku, podmienky záruky zodpovedajú platným predpisom.
3. Záručný list je neplatný bez označenia dátumu predaja a potvrdenia pečiatkou predávajúceho.
4. Reklamáciu môžete zákazník uplatniť u predajcu, kde bol výrobok zakúpený alebo v servisnom stredisku Nová servis.
5. Ke reklamácii doložíte platný záručný list, kópiu dokladu o predaji a popis závady výrobku.
6. Bez predloženia zodpovedajúceho dokladu k výrobku nebude reklamácia uznána.
7. Zákazník je povinný zaslať výrobok na reklamáciu riadne zabalený.
8. Kupujúci stráca záruku v prípade akéhokoľvek neoprávnenného zásahu do konštrukcie a prevedenia výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenia vzniknuté počas prepravy, v dôsledku nesprávneho skladovania, ako aj iné mechanické poškodenia,
- škody a poruchy spôsobené prevádzkou v systéme zo zlou kvalitou vody, nečistotami v systéme a usadeninami vrátane vodného kamenea,
- škody vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určeným použitím výrobku,
- poškodenia spôsobené nesprávou inštalačiou a zapojením výrobku,
- škody spôsobené neprovedením kontroly tesnosti závitových spojov po inštalačii,
- na díly podľahajúce bežnému opotrebovaniu v dôsledku normálnej

The guarantee does not cover:

- damages caused as a result of improper storage and failure to follow the product assembly instructions by the Purchaser,
- mechanical damage,
- damages resulting from use contrary to the intended use of the product,
- damages caused by failure to check the tightness of threaded connections after installation,
- in addition, the Purchaser loses the guarantee for the products in the event of traces of interference from unauthorized persons, any attempts of repairs made by unauthorized persons.

RO

Grup amestec încălzire în pardoseală cu vană 3 căi termostatată 20-40°C

PARAMETRI TEHNICI

Presiune maximă admisă (PN)	0,4 MPa [4 bar]
Presiune maximă de lucru (dinamică)	0,3 MPa [3 bar]
Intervalul de reglare a temperaturii	20-40°C
Precizia de reglare a temperaturii	± 3°C
Coefficient debit Kv	1,9 m³/h
Debit minim necesar pentru funcționarea normală a vanei	9 l/min.
Concentrația maximă admisă de glicol	50%

DOMENIU DE UTILIZARE

Grupul de pompare al distribuitorului servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a agentului termic în sistemul de încălzire. Grupul de pompare și amestec poate funcționa cu distribuitorul destinate încălzirii în pardoseala sau în peretii. Datorită construcției sale specifice, grupul de pompare poate fi de asemenea utilizat în același timp atât pentru încalzire în pardoseala cat și pentru încalzirea clasica cu radiatoare. Posibilitatea de racordare (prin acest grup) a doi distribuitori nu oferă un sistem de distribuție 2 în 1. Această soluție facilitează conectarea a două sisteme de încalzire într-o singura caseta de distribuție.

ASAMBLARE

1. Conectați grupul de pompare la turul sistemului de încalzire în pardoseala folosind racordul din alama [12].
2. Conectați grupul de pompare la returul sistemului de încalzire în pardoseala folosind racordul din alama [13].
3. Utilizați racordul din alama de legătură [10] pentru a conecta grupul de pompare pentru la turul agentului termic de la sursa de căldură sau la distribuitorul pentru radiatoare.
4. Conectați grupul de pompare la returul agentului termic de la sursa de căldură sau la returul distribuitorului pentru radiatoare folosind racordul din alama de legătură [11].
5. Sistemul împreună cu distribuitorul [distribuitorii] trebuie montat în caseta metalică pe suporturi echipate cu amortizoare de vibrații.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI

1. Umpleți instalația cu agent termic și verificați dacă toate conexiunile sunt etanșe.
 2. Porniți pompă de circulație.
 3. Aerisiti instalația.
 4. Înainte de a porni pompă principală a instalației, reglați debitul pe fiecare buclă de circuit de încălzire.
 5. Potriviti termostatul la 35°C.
 6. Porniți cauzan și atingeți temperatura de 55°C.
 7. Deschideți robinetei de închidere din față grupului de pompare.
 8. După încălzirea circuitului din pardoseală puteți regla termostatul vanei în funcție de propriele nevoi.
- După instalare verificați etanșeitatea legăturilor cu o presiune mai mare cu 50% decât presiunea maximă la cea mai ridicată temperatură.

CONDITII DE GARANTIE

1. Producătorul oferă o garanție de 24 luni pentru produs. Perioada de garanție începe la data achiziției confirmată de documentul de achiziție corespunzător.
2. Defecțiile produsului constatați în perioada de garanție vor fi remediate în mod gratuit în cel mult 15 zile de la data depunerii reclamatiei.
3. Certificatul de garanție este considerat nul dacă nu este completată data achiziției, confirmată cu stămpila vânzătorului.
4. Reclamațiile trebuie raportate vânzătorului său direct la Producător. Reclamația trebuie să includă o copie a dovezii de cumpărare, un certificat de garanție valabil, o descriere a defecțiunii și date pentru contactarea Reclamantului.
5. Dacă defectul nu poate fi reparat, Producătorul poate întocui produsul

cu unul nou sau poate returna banii, dar numai în locul de unde a fost achiziționat produsul.

6. Prin acord prealabil, Reclamantul poate trimite, pe cheltuiala Producătorului, produsul ambalat și asigurat corespunzător într-un loc prestatibil.
7. În cazul în care se raportează un defect care nu este acoperit de această garanție, Producătorul își rezervă dreptul de a percepe Reclamantului cheltuielile legate de service și transport.
8. Perioada de garanție este prelungită cu termenul scurs de la momentul depunerii reclamatiei până la înălțarea defectului.
9. Garanția pentru produsul vândut consumatorului nu exclude sau limitează drepturile cumpărătorului, în cazul unui produs neconform.

Garanția nu acoperă:

- daunele cauzate ca urmare a depozitării necorespunzătoare și nerescpectării instrucțiunilor de asamblare a produsului de către cumpărător;
- daune mecanice,
- daune rezultante din folosirea contrară intenției de utilizare a produsului,
- daune cauzate de nerescpectarea verificării etanșeității racordurilor filetate după instalare,
- în plus, Cumpărătorul pierde garanția pentru produs în cazul intervenției unei persoane neautorizate, de asemenea pentru orice încercare de reparații efectuate de persoane neautorizate.

RU

Насосная группа разделителя с 3-ходовым термостатическим клапаном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное статическое давление (PN)	0,4 MPa [4 бар]
Максимальное динамическое рабочее давление	0,3 MPa [3 бар]
Диапазон регулировки температуры датчика	20-40°C
Точность регулировки	± 3°C
Коэффициент протекания Kv	1,9 м³/ч
Минимальное протечение необходимо для правильной работы клапана	9 л/мин.
Максимальная допустимая концентрация гликоля	50%

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосная разделяльная группа служит для снижения и удерживания требуемой температуры нагревающего фактора в плоскостной системе обогрева. Подсоединение может работать с разделителями предназначеными для полового и стенного отопления. Благодаря своему специальному строению насосная группа может также использоватьсь для соединения полового разделителя с батарейным разделителем. Монтаж (при помощи этой группы) двух разделителей дает нам один двухфункциональный разделитель. Такое решение облегчает соединение двух систем и монтаж в щкафчике.

МОНТАЖ

1. При помощи подсоединительной муфты [12] следует подсоединить насосную группу к питанию полового разделителя.
2. При помощи подсоединительной муфты [13] следует подсоединить насосную группу к половому разделителю.
3. При помощи подсоединительной муфты [10] следует подсоединить насосную группу к питанию горячего обогревающего вещества из котла или батарейного разделителя.
4. При помощи подсоединительной муфты [11] следует подсоединить насосную группу к возврату холодного обогревающего вещества в котел или батарейный разделитель.
5. Систему с разделителем (разделителями) следует установить в шкафчике наронтийныхах оснащенных виброгасителями

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

1. Наполнить систему обогревающим компонентом и проверить герметичность всех соединений.
2. Запустить циркуляционный насос.
3. Спустить воздух из системы.
4. Перед включением главного насоса центрального отопления следует установить соответствующие протекания на каждой петле плашевого обогревания.
5. Установить вороток регулировки на температуру 35°C.
6. Запустить котел и довести до температуры 55°C.
7. Открыть отсекающие клапаны перед насосной группой.
8. После нагревания половины системы можно настраивать переметры на клапане в зависимости от собственной необходимости.

После запуска инсталляции следует проверить герметичность соединений давлением, на 50% большим от максимального давления при наивысшей температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Производитель предоставляет 24-месячную гарантию на изделие. Срок гарантии исчисляется от даты приобретения, подтвержденного

доказательством приобретения.

- Изъяны продукта обнаруженные в течение гарантийного срока, будут устраниться бесплатно в течение 14 рабочих дней от даты заявления рекламации Производителю.
- Гарантийная карта не действительна без поставленной даты продажи, подтвержденной печатью продавца.
- Рекламация следует подать в пункт продажи либо напрямую Производителю. Рекламация должна содержать копию подтверждения покупки, действительную гарантиную карту, описание дефекта (поломки) и контактные данные Заявителя.
- В случае, если устранение дефекта невозможно, Производитель может заменить продукт новым либо вернуть деньги, но только в том месте, в котором продукт был куплен.
- После предварительного согласования заявителю может доставить за счет Производителя, соответствующие упакованный и защищенный продукт в указанное место.
- В случае заявления о дефекте, не охваченном гарантией, Производитель оставляет за собой право обременить Заявителя манипуляционными расходами, связанными с проведением осмотра и транспортом.
- Гарантия продлевается на время, начиная с момента заявления рекламации до момента устранения дефекта.
- Гарантия на проданный товар не исключает, не ограничивает и не ущемляет прав потребителя, следующих из несоответствия товара договору.

Гарантия не охватывает:

- повреждений, образовавшихся в результате ненадлежащего хранения, а также несоблюдения инструкции по установке продукта Покупателем,
- механических повреждений,
- повреждений, образовавшихся в результате эксплуатации, несоответствующей назначению продукта,
- повреждений, образовавшихся в результате не проверки герметичности разъемов соединений после монтажа,
- кроме того, Покупатель теряет право гарантии на продукты в случае обнаружения следов вмешательства неуполномоченных лиц, каких-либо ремонтов выполняемых неуполномоченными лицами.

HU

Fűtési szabályzó szett 3-utas termosztátos keverőszeléppel 20-40°C

MŰSZAKI ADATOK

Max. névleges (statikus) nyomás [PN]	0,4 MPa (4 bar)
Max. üzemi (dinamikus) nyomás	0,3 MPa (3 bar)
A közeg hőmérsékletének szabályozási tartománya	20-40°C
Szabályozási pontosság	± 3°C
Áramlási érték Kv	1,9 m³/h
A szelép megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen min. áramlási mennyiség	9 l/perc
Max. megengedett glikol koncentrátum	50%

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A fűtési szabályzó szett feladata a fűtőközeg elérni kívánt hőmérsékletének beállítása és fenntartása a fűtési rendszerben. A bekötés történhet padlófűtésre és falfürítesre tervezett osztókkal. Kialakításának közönhetően a szabályzó szett használható a padlófűtés és a radiátorfűtés összekötésére. A szett beszerelésével a két osztó-gyűjtő egy duálisan működő (ketkennelős) osztórendszeret hoz létre. Ez a megoldás megkönnyíti a két rendszer összekapcsolását és szekrénybe beszerelését.

ÖSSZESZERELÉS

- Csatlakoztassa a szettet a padlófűtés osztójához a csatlakozó csavarral [12].
- Csatlakoztassa a szettet padlófűtés osztó visszatérő ágára, a csatlakozó csavarral [13].
- Használja a csatlakozó csavart [10] a fűtési szett kazánból vagy radiátor osztóból előremenő melegvíz csatlakozásához.
- Csatlakoztassa a szettet a padlófűtés hidgevíz ágához, mely a kazánból vagy radiátor osztóból csatlakozik a csatlakozó csavar [11] használatával.
- Az egy vagy több osztóval szerelt rendszert a szekrényben vibrációellenőrlővel ellátott felületre kell szerelni.
- Töltsé fel a rendszert a fűtőközeggel és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.
- Indítsa el a keringelőszivattyút.
- Légtelenítse a rendszert.
- A fűtési rendszer fű szivattyújának bekapcsolása előtt, állítsa be a megfelelő áramlási mennyiséget minden körön.
- A hőmérsékletet állítsa 35°C-ra.
- Indítsa el a kazánt és érje el az 55°C hőmérsékletet.
- Nyissa meg az elzárószelépeket a szett előtt.

8. A padlófűtés rendszer felfűtése után beállítható az igény szerinti érték a szelépen.

A rendszer beindítása után ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét, a maximális nyomási érték másfél szeresével és a legmagasabb hőmérsékletén.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- A gyártó 24 hónap garanciát vállal a termékre. A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik, melyet a megfelelő vásárlási dokumentum igazol.
- A garanciadón belül észlelt termékhibák díjmentesen megszüntetésre kerülnek a panasz beérkezésétől számított 14 napon belül.
- A garanciájával a vásárlás időtartamának felfüttetése, valamint a kereskedő pecsétjének hiányában érvénytelennel minősül.
- A panasz bejelenthető a vásárlás helyén vagy a gyártó szervizében. A panasznak tüntetésmázzal kell a vásárlást igazoló bizonylat másolatát, érvényes garanciacímegyet, a hiba leírását valamint a panasz benyújtójának kapcsolatfelvételhez szükséges adatait.
- Ha a termék nem javítható, a gyártó kicserélheti a terméket, amelyre a vásárlás helyszínén kerül sor.
- Előzetes megalapodás alapján, a panaszos fél a gyártó költségére eljuttathatja a terméket egy előre egyeztetett címre, megfelelő védőcsalográba csomagolva.
- Olyan hiba jelentése esetén, amelyre nem vonatkoznak a garanciális feltételek, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az igény bejelentőjével szemben érvényesítse a termék szállításával és felülvizsgálatával kapcsolatosan felmerülő kezelési költségeket.
- A garanciadón meghosszabbodik azzal az idővel, amely a hiba bejelentése és elhárítása között telik el.

Nem tartozik a garancia körébe:

- nem megfelelő tárolásból, az összeszerelési útmutatóban leírtak be nem tartásából keletkezett hibák, károsodások.
- fizikai sérülések, behatások a terméken,
- a termék tervezett felhasználási körétről eltérő használat által okozott károsodások, meghibásodások,
- a beépítés után, a csatlakozási menetek tömítettségének elmaradt eltenőzés által okozott meghibásodások, károsodások
- továbbá, a vásárló elveszti a garanciát abban az esetben, ha jogosultatlan személyek beavatkozásának nyomai fedezhetők fel a terméken, illetve minősül peldái bármilyen javítási kísérlet, amelyet nem a megbízott szerviz végez el.

BG

Помпена разпределителна група с 3-пътен термостатен смесителен вентил 20-40°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Максимално статично налягане	0,4 MPa (4 bar)
Максимално динамично работно налягане	0,3 MPa (3 bar)
Диапазон на регулиране на температурата на средата	20-40°C
Граница на настройване	± 3°C
Фактор на дебит Kv	1,9 m³/h
Максимален дебит, който се изисква за правилно функциониране на крана	9 l/min.
Максимално допустима концентрация на гликол	50%

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разпределителната помпена група служи за наемаляване и поддържане на желаната температура на отопителната среда в отопителната система. Връзката може да работи с разпределители, предназначени за подово и стено отопление. Благодарение на специфичната си конструкция, помпената група може да се използва и за свързване на подовия делител с радиаторния разпределител. Сглобяването (чрез тази група) на два разпределителя създава един двофазен колектор. Това решение улеснява свързването на две системи и монтажа им в една кутия.

МОНТАЖ

- Съвръжете помпената група към подовия разпределител, като използвате винт за свързване [12].
- Съвръжете помпената група към извода на подовия разделител, като използвате винт за свързване [13].
- Използвайте винт [10], за да свържете помпената група към захранването с гореща среда от бойлер или радиаторният разпределител.
- Съвръжете помпената група към извода за връщане на охладената среда за нагряване на бойлер или радиаторният колектор, като използвате винт за свързване [11].
- Системата с разпределител трябва да се монтира в опорите на кутията, оборудвана с амортизори за вибрации.

ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

- Напълнете системата със нагряваща среда и проверете всички


- връзки за течове.
 - 2. Задействайте циркулационната помпа.
 - 3. Обезвъздушете системата.
 - 4. Преди да включите главната помпа на централната отопителна система, настройте подходящите потоци на отопителния цикъл.
 - 5. Настройте температурата да е до 35°C.
 - 6. Стартирайте бойлера и задайте температура от 55°C.
 - 7. Отворете спиралният кран, който се намира в предната част на помпената група.
 - 8. След затягане на подовото отопление, можете да настроите параметрите на крана в зависимост от вашите собствени нужди.
- След стартирането на инсталацията проверете стегнатостта на връзките с налягане 50% по-високо от максималното налягане на най-високата температура.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 1. Производителят дава 24 месеца гаранция на продукта. Гаранционният период започва да тече от датата на покупката, удостоверена с подходящ документ.
- 2. Дефекти по продукта установени по време на гаранционния период, ще бъдат отстранявани безплатно до 14 дни от датата на предявяването на оплакването.
- 3. Гаранционният сертификат е невалиден без дата и потвърден с печат на продавача.
- 4. Рекламации трябва да бъдат докладвани на продавача или директно на производителя. Рекламациите трябва да включват копие от документа на покупката, валиден гаранционен сертификат, описание на рекламацията и данни, за връзка с ищеща.
- 5. Ако дефектът не може да бъде поправен, производителят може да замени продуктът с нов или да възстанови сумата, но само от мястото, къде е направена покупката.
- 6. По предварителна уговорка, страната, подала рекламацията може да осигури разходите на производителя за подходящо опаковане и обезопасяване на продукта до доставянето му на определеното място.
- 7. В случай на съобщаване на дефект, който не се покрива от гаранцията, производителят си запазва правото да начисли на Ищеща разходите, свързани с проверката и транспорта.
- 8. Гаранцията се удължава във времето, считано от датата на попълване на рекламиацията до отстраняване на дефекта.
- 9. Гаранцията на продадената стока не изключва, не ограничава и не намалява правата на купувача, произхождащи от несъответствието на стоката с договора.

Гаранцията не покрива:

- повреди, в резултат на неподходящо съхранение и грешка, в резултат на неспазване на инструкциите за монтаж на продукта от Купувача,
- механични щети,
- щети, причинени от употреба в противоречие с предназначението на продукта,
- повреди, причинени от невъзможност за проверка на херметичноста на разбиваните съединения след монтажа,
- освен това купувачът губи гаранцията за продуктите, в случай на следи на намеса от неупълномощени лица и всякакви опити за ремонт, извършени от неоторизирани такива.

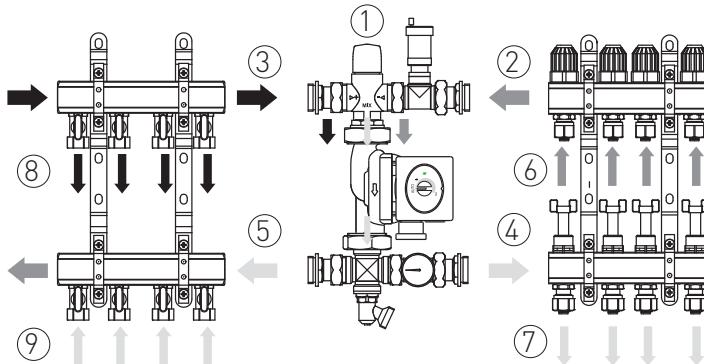

2

PL	CZ	SK	EN	RO	RU	HU	BG
1 Zawór termostatyczny mieszający sterujący wysokością temperatury w układzie podłogowym	Směšovací termostatický ventil lvoládá teplotu podlahového vytápěcího systému	Zmiešavací termostatický ventil lvoládá teplotu podlahového vykurovacího systému	Thermostatic mixing valve [controls the temperature of floor heating system]	Vana de amestec termostatica [controleaza temperatura agentului termic din sistemul de incalzire in pardoseala]	Термостатички смесителен клапан (управляе висотата на температурата в половосистеме)	Termosztáatos keverőszelép (szabályozza a padlófűtés hőmérsékletét)	Термостатичен смесителен кран (контролира температурата на подовото отопление)
2 Powrót z układu ogrzewania podłogowego zimnej wody	Návrat studenej vody z podlahového vytápěcího systému	Návrat studenej vody z podlahového vykurovacího systému	Cold water return from floor heating system	Retur agentului termic din sistemul de incalzire in pardoseala	Возврат хладной воды в систему полового обогрева	Visszatérő hideg viz a padlófűtésből	Връщане на студената вода от подовата система
3 Zasilanie układu ogrzewania podłogowego w gorący czynnik	Napájení podlahového vytápěcího systému horákymedium	Napájanie podlahového vykurovacího systému horúcim medím	Supplying floor heating system with hot medium	Turul agentului termic din susrasa de caldura	Питание половой системы горячим веществом	Előremenő padlófűtés melegvíz	Снабдяване на системата за подово отопление с гореща среда
4 Zasilanie układu ogrzewania podłogowego czynnikiem o żądanej temperaturze	Napájení podlahového vytápěcího systému médiem s pożadowaną teplotou	Napájanie podlahového vykurovacího systému médiom s požadovanou teplotou	Supplying floor heating system with medium of desired temperature	Turul agentului termic pentru site-mul de incalzire in pardoseala, setat la temperatura dorita	Питание половой системы веществом требуемой температуры	Előremenő padlófűtés, a kívánt hőfokra beállított vízzel	Снабдяване на системата за подово отопление със среда с желаната температура
5 Powrót do kotła	Návrat do kotla (peci)	Návrat do kotla (peci)	Return to boiler (furnace)	Returul agentului termic cafre sursa de caldura	Возврат в котел	Visszatérő a kazánba	Връщане към бойлера (печта)
6 Powrót z układu ogrzewania podłogowego	Návrat z podlahového vytápěcího systému	Návrat z podlahového vykurovacího systému	Return from floor heating system	Returul agentului termic din sistemul de incalzire in pardoseala	Возврат в систему полового обогрева	Visszatérő a padlófűtés rendszerből	Връщане от системата за подово отопление
7 Zasilanie układu ogrzewania podłogowego	Napájení podlahového vytápěcího systému	Napájanie podlahového vykurovacího systému	Supplying floor heating system	Distribuția agentului termic pe circuitele de tur pentru incalzirea in pardoseala	Питание системы полового обогрева	Előremenő padlófűtés rendszer	Зареждане на системата за подово отопление
8 Zasilanie układu ogrzewania grzejnikowego	Napájení těles vytápěcího systému	Napájanie telies vykurovacího systému	Supplying radiator heating system	Distribuția agentului termic pe circuitele de tur pentru incalzirea radiatoare	Питание системы батарейного обогрева	Előremenő radiátor fűtési rendszer	Зареждане на радиатора на системата за подово отопление
9 Powrót z układu ogrzewania grzejnikowego	Návrat do těles vytápěcího systému	Návrat do telies vykurovacího systému	Return from radiator heating system	Returul agentului termic de la radiatoare	Возврат в систему батарейного обогрева	Visszatérő a radiátor fűtési rendszerből	Завръщане от радиатора на системата за подово отопление

Producent: RZT Technika Grzewcza Łukasz Stachnik, Wiatowice 190, 32-420 Gdów, PL

Dystrybutory: FERRO S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, PL, www.ferro.pl

Distributor: NOVASERVIS spol. s r.o.

Merhautova 208, Brno, CZ

www.novaservis.cz

Distribuidor: NOVASERVIS FERRO

GROUP SRL

tel. +40264522524, Cluj-Napoca, RO

www.ferro.ro

Forgalmazó: FERRO HUNGARY Kft.

1117 Budapest, Budapesti út 209, HU

www.ferrohungary.hu

Дистрибутор: НОВАСЕРВИЗ ФЕРРО

БЪЛГАРИЯ ЕООД, Пловдив 4023,

ул. Съединение 19, ет. 2, офис 40, BG

www.novaservis.bg